


6. 計算例
6.1 接地棒による大地抵抗率算出グラフ

グラフ1

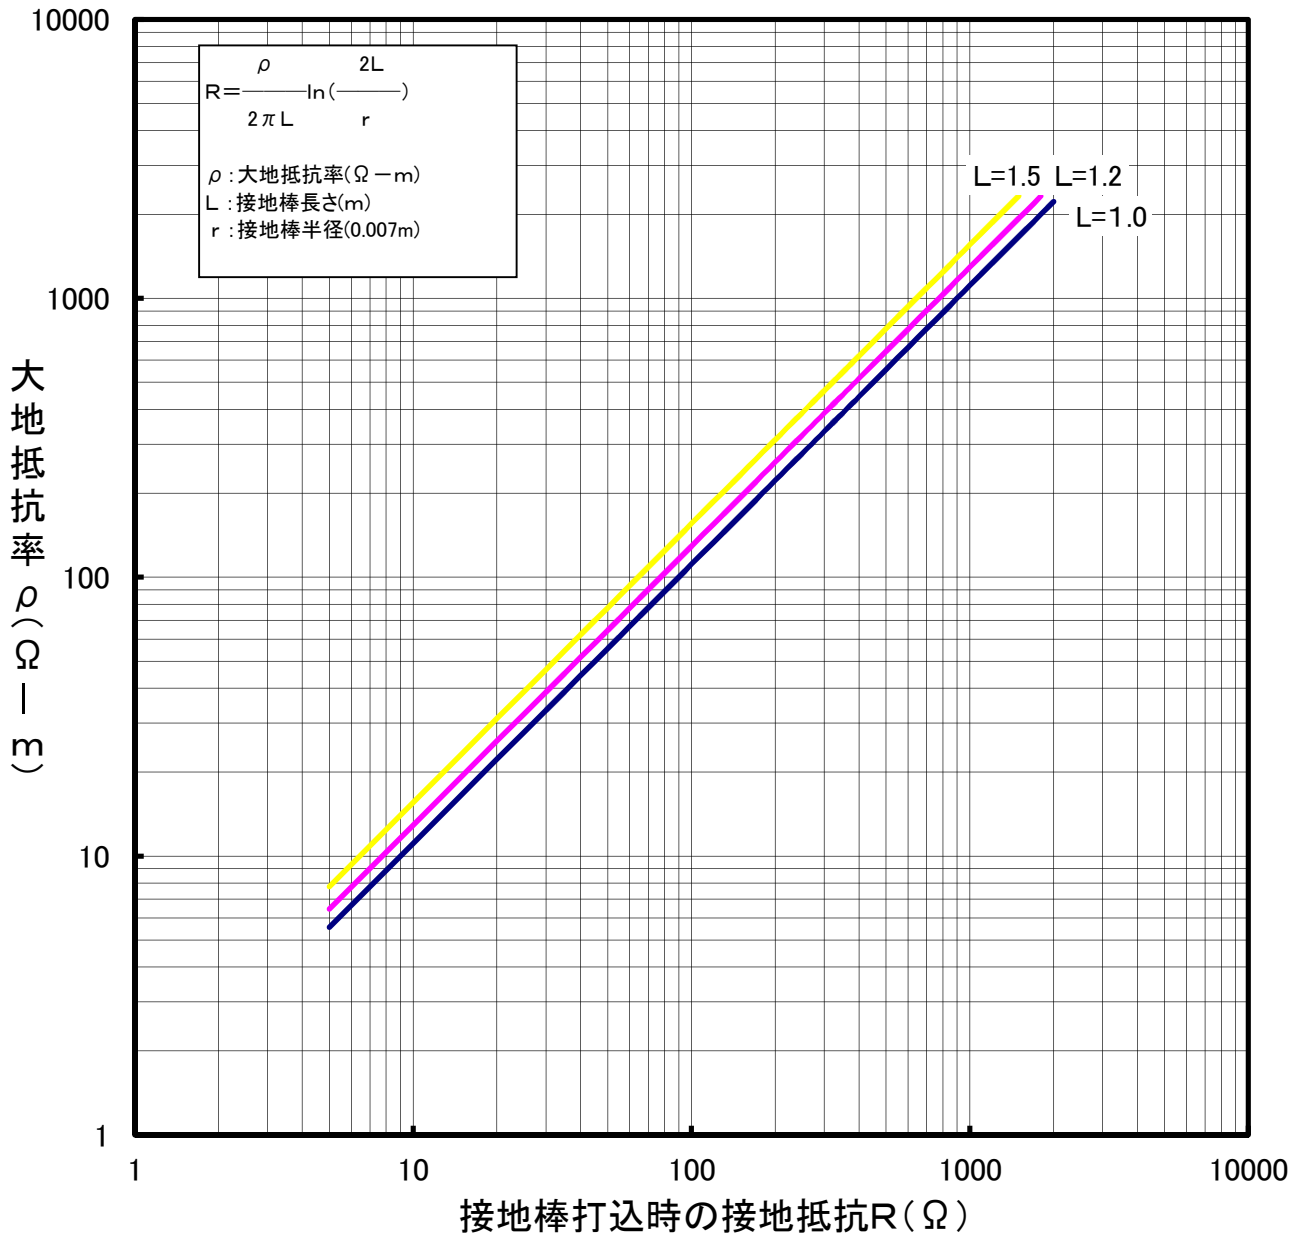

[換算要領]

- ① 下図のように接地を施す部分(土壌)に、接地棒[※]を打ち込みその時の接地抵抗を測定します。
- ② 測定値よりグラフ1を用いて、大地抵抗率を読みとります。

※接地棒の種類として

φ14mm×1.0m、φ14mm×1.2m、φ14mm×1.5m
のいずれかを使用して下さい。

